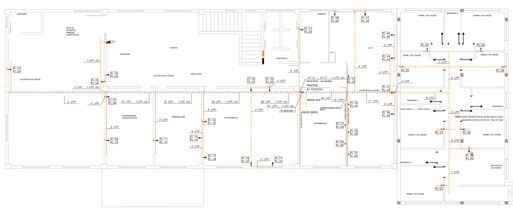

PONTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO - ADMINISTRATIVO E DORMITORIOS EQUIPE SAUDE
ESCALA 1/100



DETALHE RACK-CPD
SEM ESCALA

DETALHE RACK-01
SEM ESCALA

DETALHE RACK-01A
SEM ESCALA

NOTA:DEMAIS RACKS, PARCIAIS SEGUEM CONFIGURAÇÃO SIMILAR

DETALHE RACK-03
SEM ESCALA



DETALHE RACK-06/6A
SEM ESCALA

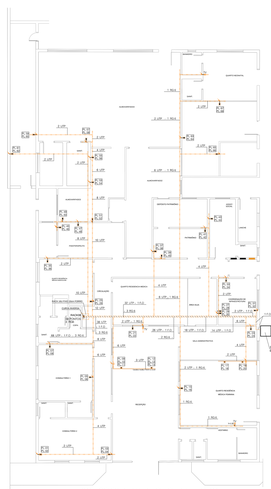

PONTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA BAIXA PREDIO AGAR
ESCALA 1/100

PONTOS CABEAMENTO ESTRUTURADO PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/100

LEGENDA

	PONTO DE AUTOMAÇÃO CON# 1 sobe 2 m/a 3 TOMADAS RJ45 h=0,30cm ou indicada EMBUTIDA ex. 100x100mm - SOBREPOR ex. 100x100x60mm c.conduite ch. tubulação
	PONTO DE AUTOMAÇÃO C/1TOMADA RJ45 e 1 TOMADA RJ11 h=0,30cm ou indicada EMBUTIDA ex. 100x100mm - SOBREPOR ex. 100x100x60mm c.conduite ch. tubulação
	PONTO DE AUTOMAÇÃO C/TOMADA RJ45 - CIRURG e ELETRICA h=0,30cm ou indicada EMBUTIDA ex. 100x100mm - SOBREPOR ex. 100x100x60mm (COMPONENTES)
	PONTO EXTERNO PARA TV - TV-CABO ou SINAL - CABEAMENTO EMBUTIDA ex. 100x100mm - SOBREPOR ex. conduite ch. tubulação
	Ponto de esgoto para ARTIFICIAL h=+0,20cm a 270cm ou indicada - forro EMBUTIDA ex. 100x50mm - SOBREPOR ex. conduite ch. tubulação
	PONTO EXTERN. CFTV - h=+0,20 a h=+ 250cm ou indicada EMBUTIDA ex. 100x100mm - SOBREPOR ex. conduite ch. tubulação ex. caixaba ch. componentes
	DISTRIBUIDOR PARA TELEFONIA-DADOS-INTERNET(DIG - 400x600x150mm h=+160cm/centro EMBUTIR - SOBREPOR
	TUBULAÇÃO - descir - sobe
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA NO PISO 900/900/1000mm ou INDICADA
	CAIXA DE PASSAGEM 100x100x60mm - 150x150x75mm CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO - 400x400x400mm c/ dren. tubul. 150/75MEDIFERIS ou mel.
	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO DE ALVENRIA - variável SOBREPOR c/ dren. tubulação
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE - PVC rígido
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO OU ENTERRADO NO SOLO - PVC rígido
	ELETRODUTO APARENTE NO TETO,LAJE OU EM ESTRUTURA METÁLICA - FG Eletrodut. aparente no parede, teto,laje, forro galvanizado
	PERFILADO PERFURADO 38x38mm CHAPA 18 - APARENTE ABAIXO DO TELHADO
	ELETRICALHA PERFURADA 100x100mm - APARENTE ABAIXO DO TELHADO
	INDICAÇÃO NUMEROS CABOS EM CONDUTOS - ch sistema

OBSERVAÇÕES

OBS.1 - MEDIDAS EM MILIMETROS. TODAS AS MEDIDAS LINEARES E ALIMENTOS DEVERÃO SER RATIFICADAS NO DECORRE DA OBRA COM A FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE

OBS.2 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS NO PROJETO, DIAMETRO NORMAL, AUTOMAÇÃO 32mm(?) CFTV 25mm(?) CLARIC 32mm(?) ELETRODUTOS APARENTES SERÃO EM FERRO GALVANIZADO OU QUANDO INDICADOS PVC RIGIDO(PVCR) E OS EMBUTIDOS EM ALVENARIA(CONTRAPISO EM PVCR OU PVC FLEXIVEL REFORÇADO) E OS EMBUTIDOS NO GIÃO EM PEAD OU PVC RIGIDO(PVCR).

OBS.3 - EQUIVALENCIA ENTRE DIAMETROS DOS ELETRODUTOS

PROJETO (E NOMINAL)(DN) mm	25	32	40	50	60	75	85	100
PVC RIGIDO(PVCR) mm	25	32	40	50	60	75	85	100
PVCSAR-ELÉTRICO mm	20	25	32	40	50	60	75	85
REFERENCIA DE ROSCA (POL)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3

OBS.4 - NOMENCLATURA
UTP - CABO DE PAR TRANÇADO DESTINADO A REDE LÓGICA/TELEFONICA/CFTV
CI - CABO INTERNO DE TELEFONIA
R-DVR - CABO COAXIAL - TV - CFTV
F.O. - FIBRA ÓPTICA

OBS.5 - NA EXECUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS ELETRICALHAS, PERFILADOS, DEVERÃO UTILIZAR TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS COMO: TAMPAS, CURVAS, TERMINAIS, ACESSORIOS DE FIXAÇÃO,ELETRODUTO TE, CURVAS, CRUZETAS, REDUÇÕES E OUTROS. VER DETALHES ESPECIFICOS NO PROJETO.

OBS.6 - NA EXECUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA DERIVAÇÃO DOS ELETRODUTOS - BAIX. TUBE DOS PERFILADOS DEVERÃO UTILIZAR TAMPAS CEGAS, PARA PREVENIR A ENTRADA DE ELEMENTOS ESTRANHOS QUE PODEM DANIFICAR OS CABOS.

OBS.7 - OS PONTOS NO LOCAIS REFERENTES REGUAS HOSPITALARES DEVERÃO SEGUIR O DETALHAMENTO DO PROJETO ELETRICO.

OBS.8 - ESTRUTURA DE PONTOS DE TV DEVERÃO TER CONECTORES ESPECIFICOS NAS CAIXAS DE SAIDA, E NA PONTA QUE ESTIVER DOS BACKS, COM SUBIDA DE NO MINIMO 1METRO OU CONFORME EXECUÇÃO.

OBS.9 - TODOS OS SERVIÇOS REFERENTES A SINALIRAGEM, MONTAGEM DO RACK, IDENTIFICAÇÃO E OUTROS DEVERÃO SEGUIR AS DIRETRIZES E PADRÃO A SEREM DEFINIDAS COM A ÁREA DE INFORMATICA DA CONTRATANTE.

TORRES GARCIA ARQUITETURA
CREA-RS 090.0000-00
Tel. (51) 3345-8000 - 3360-1761
e-mail: torresgarcia.arquitetura@gmail.com
RESPONSÁVEL:
ENGº PAULO RODRIGO Nº CHRISTMANN - CREA-RS º 52333

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS
UNIDADE: Hospital Tramandaí
ENDEREÇO: Av. Emancipação, 1255 - Centro - Tramandaí - RS
FONE: (51) 3451-8200 R.115

ENDEREÇO OBRA:	CONTEÚDO: CABEAMENTO ESTRUTURADO - CFTV PLANTA BAIXA TÉRREO - 2PAV. - DETALHES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: TÉCNICO ENAIM TEIXEIRO JÚNIOR	ESCALA: 1/100 / PRANCHA:
PROJETO: PEDRO JOSÉ DORNELLES MELLOR ENG. CIVIL - CREA-RS 160.383	DATA: OUTUBRO/2022 / CÓDIGO: CAB01