ÁREA DE INTERVENÇÃO

LEGENDA

- CAIXAS A SEREM DEMOLIDAS
- CE — CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES
- CAG — CAIXA DE AREIA PLUVIAL C/GRELHA
- GRELHA DE CONCRETO PLUVIAL
- CE — CAIXAS INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES
- CSG Ø150 -CAIXA SIFONA DN 150x150x50
- CSG Ø150 -CAIXA SIFONA DN 150x185x75
- CG Ø250 -CAIXA DE GORDURA HERMÉTICA DN 250x230x75
- ESGOTO PLUVIAL
- ESGOTO PLUVIAL PEAD ø200
- ESGOTO CLOACAL
- VENTILAÇÃO ø..
- DRENO ø20
- COLUNA ESGOTO PLUVIAL (CP)
- COLUNA ESGOTO CLOACAL (CC)
- COLUNA DE VENTILAÇÃO (CV)

MEMORIA DE CÁLCULO
RESERVATÓRIO
INTERNAÇÃO
1 PESSOA=200 L/TROS por leito
(2 leitos/dorm.)
(1 banho/dorm. - superior
TOTO cerca

SUP A CADA 7 DIAS
VOLUME DE RESTRUIÇÃO=(36,00m/A2 = 288,00
(DECAD DIÁRIA)
08 pes x 200 = 1552 equivalente a 7.000

Legenda:

- Alimentador Predial
- Hidrômetro
- Bombas
- Registro bruto gaveta ABNT c/ CPVC - RG
- Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG
- Registro de Pressão com PVC soldável - RP
- Alimentação - AF PVC (CAF) Coluna Alimentadora
- Água fria - PVC Barrilete (CAF) Coluna de Água fria
- Água fria - PVC - Coluna
- Redução

ESPERAS	ALTURA DO PISO PRONTO ÀS ESPERAS (cm)
CH - CHUVEIRO	210
LAV - LAVATÓRIO	60
CDA - VASO SANITÁRIO C CX. ACOPLADA	20
CDE - VASO SANITÁRIO C CX. EXTERNA	180
DI- DUCHA INFANTIL	110
MIC - MICTÓRIO	105
PD - PIA DE DESPEJO	60
MQ - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	70
CUBA - PIA DE COZINHA	110
TJ - TORNEIRA DE JARDIM/ LIMPEZA	30 a 60
TQ - TANQUE	60
RG - REGISTRO GAVETA (Coluna água)	180
RP - REGISTRO DE PRESSÃO (Chuveiro)	110
VÁLVULA DE DESCARGA	90 a 110

OBS:
- CDA = DESLOCAR PONTO DE ÁGUA FRIA 0.15CM DO EIXO.
- COTAS DAS TUBULAÇÕES ESTÃO EM Ø COMERCIAL PVC;
- ESPERAS DE ÁGUA FRIA NÃO COTADAS - PVC Ø20mm (1/2");
- TUBULAÇÕES NÃO COTADAS SERÃO DE - PVC Ø25 mm (3/4");

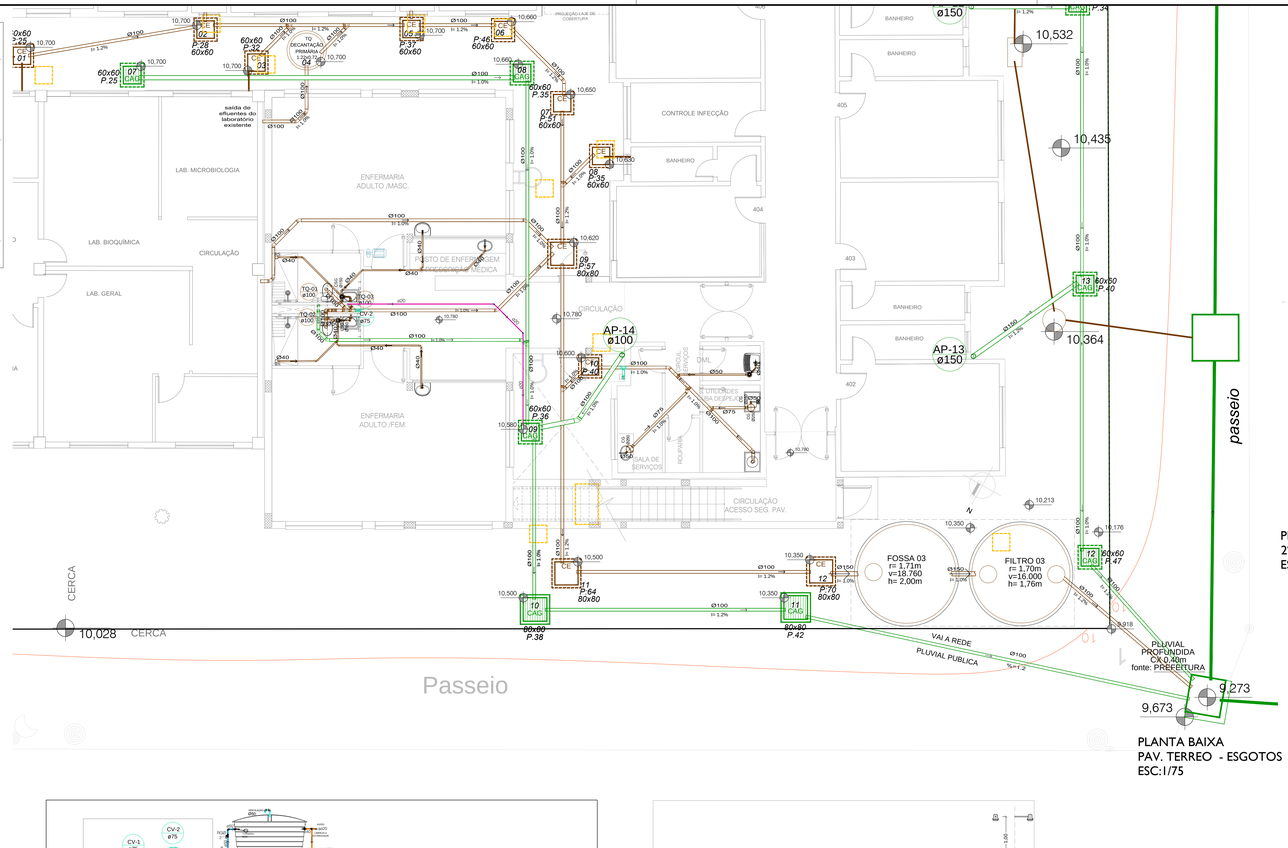

PLANTA BAIXA
PAV. TERREO - ESGOTOS
ESC:1/75

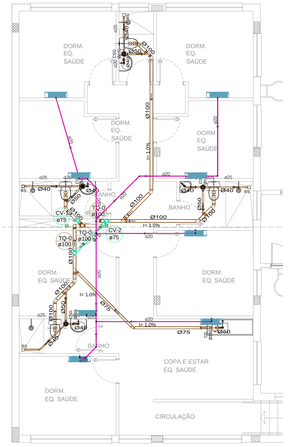

PLANTA BAIXA
2° PAVIMENTO - ESGOTO
ESC:1/50

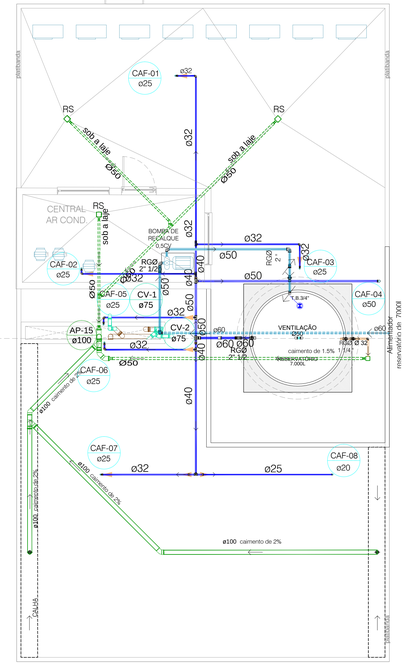

PLANTA COBERTURA
RESERVATÓRIO / BARRILETES
ESC:1/50

CORTE
ESGOTOS / ÁGUA QUENTE E FRIA
ESC:1/75

PLANTA BAIXA
PAV. TERREO - ÁGUA QUENTE E FRIA
ESC:1/75

PLANTA BAIXA
2° PAV. - ÁGUA QUENTE E FRIA
ESC:1/75

ESTEREOGRAMA
TERREO ÁGUA QUENTE E FRIA
ESC:1/50

ESTEREOGRAMA
2°PAV. ÁGUA QUENTE E FRIA
ESC:1/50

TORRES GARCIA arquitetura

CNPJ: 01.788.940/0001-48
Tel: (51) 3241.4588 - 99994.7781
e-mail: torresgarcia.arquitetos@gmail.com

RESPONSÁVEL ARQUITETÔNICO
ARQ. PAULO TORRES GARCIA - CAU Nº A13328-0

RESPONSÁVEL HIDROSANITÁRIO
ARQ. CLEILA MAGUETA - CAU - Nº A16968-4

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS
UNIDADE: Hospital Tramandaí
ENDEREÇO: Av. Emancipação, 1355 - Centro - Tramandaí - RS
FONE: (51) 3451.8200 R.115

DIRETOR GERAL
TÉRCIO ERANY TEDESCO JÚNIOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PEDRO JOSÉ DORNELES MÜLLER
ENG. CIVIL - CREA/RS 169.093

CONTEÚDO
HIDROSANITÁRIO
PLANTAS - CORTE - ESTEREOGRAMAS
INTERNAÇÃO/DORMITÓRIOS

DESENHO: CMBM

ESCALA (m): INDICADAS

ÁREA (m²): 2.090,63m²

PRANCHA: HID 04